

**Zarządzenie Nr 21/14  
Wójta Gminy Bobrowice**

**z dnia 6 marca 2014r.**

***w sprawie postępowania na wypadek pogorszenia jakości wody w zakresie parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych dostarczanej w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Bobrowice***


Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 33 ust.1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. Zm ) w zw. z art. 2 pkt 4 i art. 3 ust. 1 i art. 5 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm ) i Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§1. Przyjmuje się standardową procedurę operacyjną na wypadek pogorszenia jakości wody w zakresie parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych dostarczanej w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Bobrowice, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2. Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w formie elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Gminy Bobrowice.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT  
Marek Fabul

	<b>Gmina Bobrowice</b>  Bobrowice 131, 66-627 Bobrowice	<b>Załącznik nr 1</b>  do Zarządzenia Nr 21/14 z dnia 6 marca 2014r.
Miejsce procesu: Sieć wodociągowa na terenie Gminy Bobrowice	Nazwa procesu: <b>Zaopatrzenie w wodę</b>	Wydanie: 1
	Nazwa dokumentu : <b>Procedura postępowania na wypadek pogorszenia          się jakości wody</b>	



**PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA  
 WYPADEK POGORSZENIA SIĘ JAKOŚCI WODY  
 PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA  
 PRZEZ LUDZI NA TERENIE  
 GMINY BOBROWICE**

Opracował Łukasz Rokicki	Sprawdził Beata Wasyłyk-Sosnowska	Zatwierdził Marek Babul
Data: 06.03. 2014r.	06.03. 2014r.	06.03. 2014r.

## SPIS TREŚCI:

- I. Cel procedury
- II. Wejście
- III. Opis postępowania
- IV. Wyjście
- V. Schemat procedury
- VI. Tabela zadań, uprawnień, odpowiedzialności

## I. CEL PROCEDURY:

Celem procedury jest zapewnienie skutecznego sposobu eliminowania zagrożeń zdrowia i życia ludzi powstałych na skutek pogorszenia się jakości wody oraz eliminowanie rzeczywistych przyczyn je powodujących.

## II. WEJŚCIE :

Działania są podejmowane w wyniku:

- na wezwanie Powiatowego Inspektora Sanitarnego, który stwierdził w wyniku kontroli nieprawidłową jakość wody,
- na podstawie wyników wody pobieranej zgodnie z „Harmonogramem poboru prób wody do badań”, w ramach kontroli wewnętrznej przeprowadzanej przez Gminę Bobrowice zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
- każdorazowo po stwierdzeniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę jakości wody,
- uzasadnionej reklamacji (skargi) klientów.

## III. OPIS POSTĘPOWANIA :

1. Procedura działań korygujących rozpoczyna się po otrzymaniu wyników analizy wody, bądź nakazu z Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
2. Na podstawie w/w dokumentów inspektor ds. gospodarki wodnej i ochrony środowiska informuje Wójta Gminy Bobrowice lub Sekretarza Gminy o wystąpieniu nieprawidłowości.
3. Na podstawie wyników analizy wody, inspektor ds. gospodarki wodnej i ochrony środowiska wraz z konserwatorem sieci wodociągowej określa przyczynę pogorszenia wody oraz obszar gminy objęty zagrożeniem.
4. Postępowanie w przypadku gdy woda zagraża życiu i zdrowiu odbiorców.

4.1 W przypadku pogorszenia jakości wody w ujęciu podjęte są następujące działania:

- wyłączenie z eksploatacji skażonego ujęcia wody, w przypadku pojedynczej studni – właściwą studnię,
- sporządzenie planu przedsięwzięć naprawczych i ustalenie harmonogramu ich realizacji,
- uruchomienie rezerwowej studni głębinowej bądź dowożenie wody autocysternami,
- przeprowadzenie działań naprawczych w zależności od rodzaju skażenia,
- zlecenie badania kontrolnego jakości wody.

Po otrzymaniu **pozytywnych** wyników analizy wody, Inspektor ds. gospodarki wodnej i ochrony środowiska informuje Wójta Gminy Bobrowice lub Sekretarza Gminy o zakończonych działaniach oraz wznowieniu dostawy wody z ujęcia podstawowego.

W przypadku, gdy wyniki badania kontrolnego są **negatywne**, działania korygujące prowadzone są do wyeliminowania nieprawidłowości, zakończone wykonaniem analizy kontrolnej wody.

### 4.2 Pogorszenie się jakości wody w sieci wodociągowej.

- wyłączenie skażonego odcinka sieci,
- zapewnienie dostawy wody odbiorcom przez dowóz wody autocysternami w przypadku, gdy przerwa w dostawie wody będzie trwać dłużej niż 12 h,
- sporządzenie planu przedsięwzięć naprawczych i ustalenie harmonogramu ich realizacji,
- przeprowadzenie działań naprawczych w zależności od rodzaju skażenia,
- dezynfekcja i płukanie sieci,
- zlecenie badania kontrolnego jakości wody.

Po otrzymaniu **pozytywnych** wyników analizy wody, Inspektor ds. gospodarki wodnej i ochrony środowiska informuje Wójta Gminy Bobrowice lub Sekretarza Gminy o zakończonych działaniach oraz wznowieniu dostawy wody z ujęcia podstawowego.

W przypadku gdy wyniki badania kontrolnego są negatywne, działania korygujące prowadzone są do wyeliminowania nieprawidłowości, i zakończone wykonaniem analizy kontrolnej wody.

#### **5. Postępowanie w przypadku gdy woda nie zagraża zdrowiu odbiorców.**

- przeprowadzenie działań naprawczych w celu wyeliminowania nieprawidłowości,
- płukanie i dezynfekcja sieci,
- wykonanie ponownej analizy.

#### **6. Reklamacje (skargi) klientów:**


- złożenie pisemnego wniosku (reklamacji) przez odbiorcę z określeniem dokładnej przyczyny złożenia reklamacji,
- informacja jest przekazywana do Inspektora ds. gospodarki wodnej i ochrony środowiska, który po rozpatrzeniu wniosku, podejmuje decyzję o wykonaniu analizy kontrolnej wody,
- analizę kontrolną wody wykonuje się pobierając wodę z punktu czerpalnego przystosowanego do tego celu,
- na podstawie wyników analizy przystępuje się do przeprowadzenia działań naprawczych,
- ponowne przeprowadzenie analizy kontrolnej wody.

#### **IV. WYJŚCIE :**

Woda o jakości odpowiadającej normom – wynik analizy

**PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK POGORSZENIA JAKOŚCI WODY -  
WODOCIĄG GMINA BOBROWICE**

V. SCHEMAT PROCEDURY

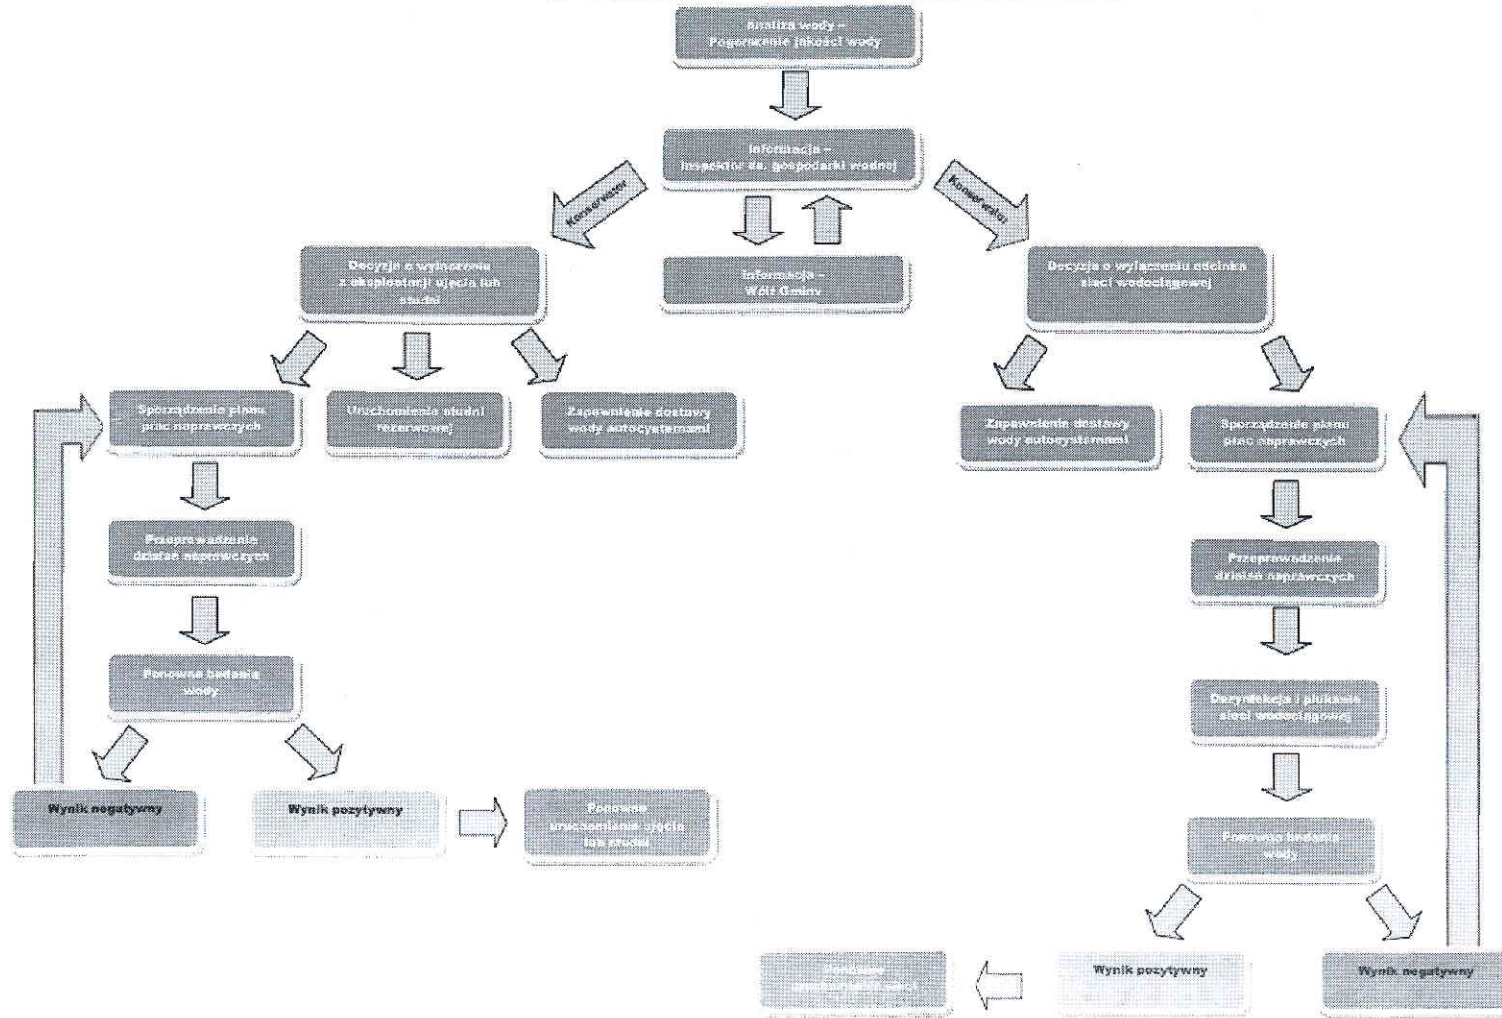

## VI. TABELA ZADAŃ, UPRAWNIENI, ODPOWIEDZIALNOŚCI

UCZESTNIK	ZADANIE	UPRAWNIENIE	ODPOWIEDZIALNOSC
Wójt Gminy	Podjęcie decyzji o potrzebie wszczęcia działań		Za : terminowe zatwierdzenie prawidłowej decyzji
Inspektor ds. gospodarki wodnej i ochrony środowiska	Kontrola jakości wody	Do : oceny przeprowadzonych działań oraz Współpracy z PSSE i Wójtem	Za: właściwą i rzetelną ocenę skuteczności zrealizowanych działań korygujących
Inspektor ds. gospodarki wodnej i ochrony środowiska	Analiza Wniosków	Do: analizy wniosków o wszczęcie działań korygujących	Za : pełną analizę wszystkich zgłoszonych wniosków
	Przeprowadzenie działań naprawczych	Do: nadzorowania prowadzenia działań korygujących	Za: terminowe wdrożenie działań naprawczych i usunięcie powstałej niezgodności
Konserwator sieci wodociągowej	Analiza Wniosków	Do: nadzorowania prowadzenia działań korygujących	Za: terminowe wdrożenie działań naprawczych i usunięcie powstałej niezgodności
	Przeprowadzenie działań naprawczych		
Wnioskodawca – użytkownik sieci wodociągowej	Zgłoszenie wniosku o wszczęcie działań korygujących	Do: składania wniosków o wszczęcie działań korygujących	Za: złożenie wyczerpująco uzasadnionego wniosku o wszczęcie działań korygujących.

### INSTRUKCJE:

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.),
- Ustawa z dnia 7 czerwca 2006r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. Nr 123, poz. 858 z późn. zm ).

Zatwierdził:  
Wójt Gminy Bobrowice  
  
Marek Babul